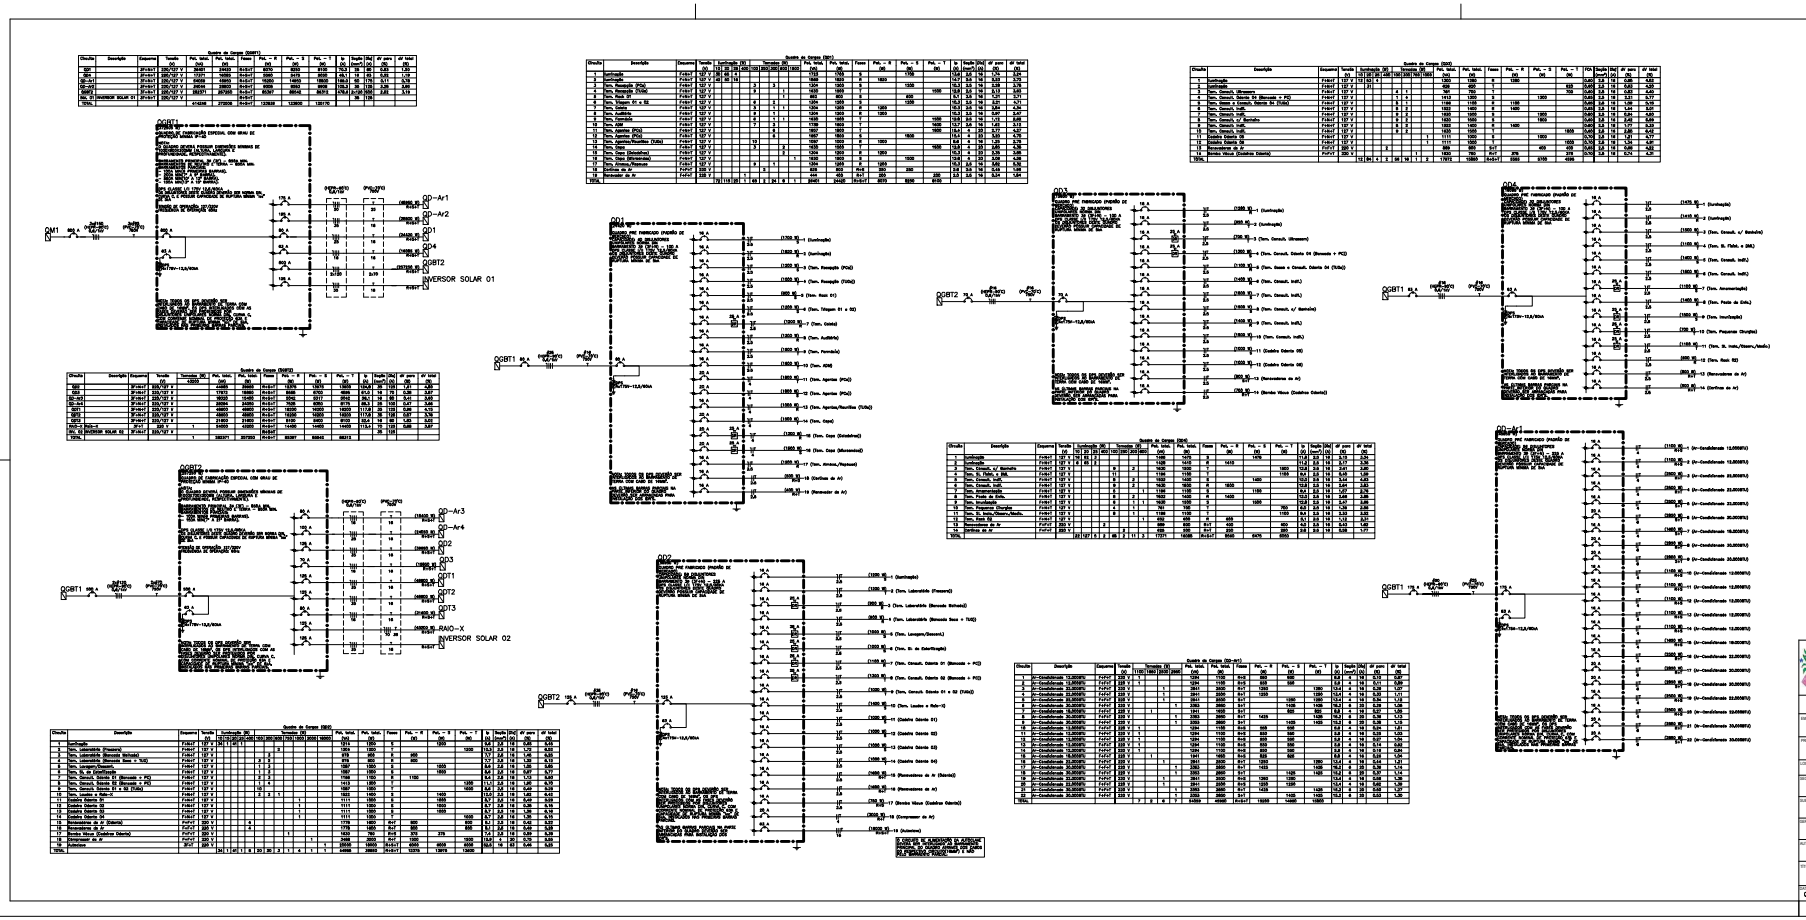

Quadro de Cargas (QGBT1)													
Circuito	Descrição	Esquema	Tensão (V)	Potência (W)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - F (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	In (A)	Seção (mm²)	Id%	Id total (%)
QM		3F+N+T	220/127 V	40400	40400	R+S+T	6970	6970	6970	52,4	10	0,63	1,26
QGBT		3F+N+T	220/127 V	21371	13800	R+S+T	2300	2375	6500	100,1	16	0,63	1,79
QD-Ar1		3F+N+T	220/127 V	24000	24000	R+S+T	15200	14800	19000	109,2	50	1,76	0,11	0,78
QD-Ar2		3F+N+T	220/127 V	20191	20800	R+S+T	4000	8800	8000	109,2	50	1,76	0,09	0,76
QD1		3F+N+T	220/127 V	20191	20800	R+S+T	8000	8800	4000	109,2	50	1,76	0,09	0,76
QGBT2 / INVERSOR SOLAR 01		3F+N+T	220/127 V		27000	R+S+T	120000	120000	120000		95	1,26		
TOTAL				272428	272600	R+S+T	159500	159500	159500					

Quadro de Cargas (QD1)													
Circuito	Descrição	Esquema	Tensão (V)	Potência (W)	Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	In (A)	Seção (mm²)	Id%	Id total (%)
1	Iluminação	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Iluminação	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Tom. Recepção (PCA)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Tom. Recepção (TVSU)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Tom. Elet. 01	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Tom. Telefone 01 e 02	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Tom. Cafeteria	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Tom. Auditório	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Tom. Ar Condicionado	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Tom. ASM	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Tom. Apoios (PCA)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Tom. Apoios/Reuniões (TVSU)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Tom. Copa (Geladeira)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Tom. Copa (Microondas)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Tom. Arcoverde/Reserva	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Cortina de Ar	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Condicionador de Ar	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Quadro de Cargas (QD2)													
Circuito	Descrição	Esquema	Tensão (V)	Potência (W)	Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	In (A)	Seção (mm²)	Id%	Id total (%)
1	Iluminação	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Iluminação	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Tom. Laboratório (Freezer)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Tom. Laboratório (Bancada Banco)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Tom. Laboratório (Bancada Banco e TUG)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Tom. Laboratório	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Tom. Coord. Escola 01 (Bancada e PC)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Tom. Coord. Escola 02 (Bancada e PC)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Tom. Coord. Escola 01 e 02 (TUG)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Tom. Coord. e Reto-X	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Cadeira Gamer 01	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Cadeira Gamer 02	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Cadeira Gamer 03	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Cadeira Gamer 04	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Arcondicionado de Ar (Sistema)	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Cortina de Ar (Sala de Reuniões)	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Reservatório de Água (Sala de Reuniões)	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Condicionador de Ar	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Reserva	3F+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Quadro de Cargas (QD3)													
Circuito	Descrição	Esquema	Tensão (V)	Potência (W)	Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	In (A)	Seção (mm²)	Id%	Id total (%)
1	Iluminação	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Iluminação	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Tom. Recepção (PCA)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Tom. Recepção (TVSU)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Tom. Elet. 01	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Tom. Telefone 01 e 02	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Tom. Coord.	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Tom. Auditório	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Tom. Ar Condicionado	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Tom. Apoios (PCA)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Tom. Apoios/Reuniões (TVSU)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Tom. Copa (Geladeira)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Tom. Copa (Microondas)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Tom. Arcoverde/Reserva	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Cortina de Ar	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Condicionador de Ar	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Quadro de Cargas (QD4)													
Circuito	Descrição	Esquema	Tensão (V)	Potência (W)	Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	In (A)	Seção (mm²)	Id%	Id total (%)
1	Iluminação	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Iluminação	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Tom. Ultrassom	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Tom. Consult. Ultrassom	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Tom. Sala Consult. Escola 01 (Bancada e PC)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Tom. Sala Consult. Escola 02 (TUG)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Tom. Consult. Indiv.	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Tom. Consult. Indiv.	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Tom. Consult. Indiv.	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Tom. Consult. Indiv.	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Cadeira Gamer 05	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Cadeira Gamer 06	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Condicionador de Ar	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Bomba Vácuo (Cadeira Gamer)	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Quadro de Cargas (QD5)													
Circuito	Descrição	Esquema	Tensão (V)	Potência (W)	Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	In (A)	Seção (mm²)	Id%	Id total (%)
1	Iluminação	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Iluminação	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Tom. Consult. 01 (Bancada)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Tom. Consult. 02 (Bancada)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Tom. Consult. Indiv.	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Tom. Consult. Indiv.	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Tom. Consult. Indiv.	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Tom. Consult. Indiv.	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Tom. Consult. Indiv.	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Tom. Consult. Indiv.	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Cadeira Gamer 07	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Cadeira Gamer 08	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Condicionador de Ar	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Bomba Vácuo (Cadeira Gamer)	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Quadro de Cargas (QD6)													
Circuito	Descrição	Esquema	Tensão (V)	Potência (W)	Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	In (A)	Seção (mm²)	Id%	Id total (%)
1	Iluminação	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Iluminação	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Tom. Laboratório (Freezer)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Tom. Laboratório (Bancada Banco)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Tom. Laboratório (Bancada Banco e TUG)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Tom. Laboratório	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Tom. Lavagem/Descont.	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Tom. Elet. 01 e Reservatório de Água	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Tom. Coord. Escola 01 (Bancada e PC)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Tom. Coord. Escola 02 (Bancada e PC)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Tom. Coord. Escola 01 e 02 (TUG)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Tom. Leader e Reto-X	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Cadeira Gamer 01	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Cadeira Gamer 02	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Cadeira Gamer 03	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Cadeira Gamer 04	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Reservatório de Água (Sistema)	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Cortina de Ar (Sala de Reuniões)	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Reservatório de Água (Sala de Reuniões)	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Condicionador de Ar	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Compressor de Ar	3F+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Reserva	3F+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Quadro de Cargas (QD7)													
Circuito	Descrição	Esquema	Tensão (V)	Potência (W)	Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	In (A)	Seção (mm²)	Id%	Id total (%)
1	Iluminação	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Iluminação	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Tom. Consult. 01 (Bancada)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Tom. Consult. 02 (Bancada)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Tom. Consult. Indiv.	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Tom. Consult. Indiv.	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Tom. Consult. Indiv.	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Tom. Consult. Indiv.	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Tom. Consult. Indiv.	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Tom. Consult. Indiv.	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Cadeira Gamer 09	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Cadeira Gamer 10	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Condicionador de Ar	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Bomba Vácuo (Cadeira Gamer)	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Quadro de Cargas (QD8)													
Circuito	Descrição	Esquema	Tensão (V)	Potência (W)	Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	In (A)	Seção (mm²)	Id%	Id total (%)
1	Iluminação	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Iluminação	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Tom. Consult. 01 (Bancada)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Tom. Consult. 02 (Bancada)	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Tom. Consult. Indiv.	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Tom. Consult. Indiv.	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Tom. Consult. Indiv.	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Tom. Consult. Indiv.	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Tom. Consult. Indiv.	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Tom. Consult. Indiv.	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Cadeira Gamer 11	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Cadeira Gamer 12	F+N+T	127 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Condicionador de Ar	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Bomba Vácuo (Cadeira Gamer)	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Quadro de Cargas (QD9-ar1)													
Circuito	Descrição	Esquema	Tensão (V)	Potência (W)	Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	In (A)	Seção (mm²)	Id%	Id total (%)
1	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
51	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
52	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
53	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
54	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
55	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
56	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
57	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
58	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
59	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60	Ar-Condicionado 12,000BTU	F+N+T	220 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GOVERNO DO ESTADO O ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO-SESA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE - SSAFAS

PLANO DECENAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS+10

APRESENTAMENTO: **APS - UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

PROJETO: **6 ESF - UNIDADE DE 6 EQUIPES**

LOCAL: PROJETO PADRÃO - TIPO4

DISCIPLINA: PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

FASE: PROJETO EXECUTIVO

SUBSECRETARIO DA SEINFRA: ERICO SANDOSRGIO

GERENTE DA OBRA: ANDRÉ LUNARD VANELLO

AUTOR DO PROJETO: CARLOS CORAVO JUNIOR

CREA/ES: 039.047

CNO/IBEOP: AQ 2018

TÍTULO: QUADROS E DIAGRAMAS

DATA	ESCALA	FORMATO	FOLHA
08/11/2022	INDICADA	A1	05/09